

REDES COMPATIBILIZADAS

R.08 - Incluído calha no bloco B e alterado local do hidrômetro geral. Alterado drenos do ar conforme executado em obra na torre A e B
R.07 - Incluído direcionamento dos drenos do ar condicionado para caixas da rede pluvial
R.06 - Especificado cabo comunicação elevador x portaria
R.05 - Alterado localização do Hidrômetro
R.04 - Ajustadas cotas da caixa de retenção
R.03 - Alterada a rede de esgoto próxima do bloco B excluída caixas do pluvial - rede interna e externa
R.02 - Adicionado projeto de água fria e cotas das Caixas de Gordura
R.01 - Correção da rede de esgoto e pluvial conforme projeto hidro-sanitário
R.00 - Lançamento inicial

DATA:	Mai/2018	PRANCHAS:	01
DESENHO:	Charles Schlu		

VOLUME /

Redes Compatibilizadas

Residencial Belvedere

Cópia Controlada



REDE DE ESGOTO CLOACAL

R.08 - Incluído calha no bloco B e alterado local do hidrômetro geral. Alterado drenos do ar conforme executado em obra na torre A e B
R.07 - Incluído direcionamento dos drenos do ar condicionado para caixas da rede pluvial
R.06 - Especificado cabo comunicação elevador x portaria
R.05 - Alterado localização do Hidrômetro
R.04 - Ajustadas cotas da caixa de retenção
R.03 - Alterada a rede de esgoto proxima do bloco B excluída caixas do pluvial - rede interna e externa
R.02 - Adicionado projeto de água fria e cotas das Caixas de Gordura
R.01 - Correção da rede de esgoto e pluvial conforme projeto hidro-sanitário
R.00 - Lançamento inicial

PRANCHA: 02
DATA: Maio/2018
DESENHO: Charitas Schlu

VOLUME /

Redes Compatibilizadas

Residencial Belvedere

Cópia Controlada



REDE DE ESGOTO PLUVIAL

R.06 - Incluído calha no bloco B e alterado local do hidrômetro geral. Alterado drenos do ar conforme executado em obra na torre A e B
R.07 - Incluído direcionamento dos drenos do ar condicionado para caixas da rede pluvial
R.08 - Incluído cabo comunicação elevador x portaria
R.05 Alterado localização do Hidrômetro
R.04 Ajustadas cotas da caixa de retenção
R.03 Alterada a rede de esgoto proxima do bloco B excluída caixas do pluvial - rede interna e externa
R.02 - Adicionado projeto de água fria e cotas das Caixas de Gordura
R.01 - Correção da rede de esgoto e pluvial conforme projeto hidro-sanitário
R.00 - Lançamento inicial

PRANCHAS:	03
DATA:	Mai/2018
DESENHO:	Charles Schlu

VOLUME /

Redes Compatibilizadas


Residencial Belvedere

Cópia Controlada



ESGOTO PLUVIAL
VAI A REDE PÚBLICA
SEMAE - Ø300

REDE DE AGUA FRIA

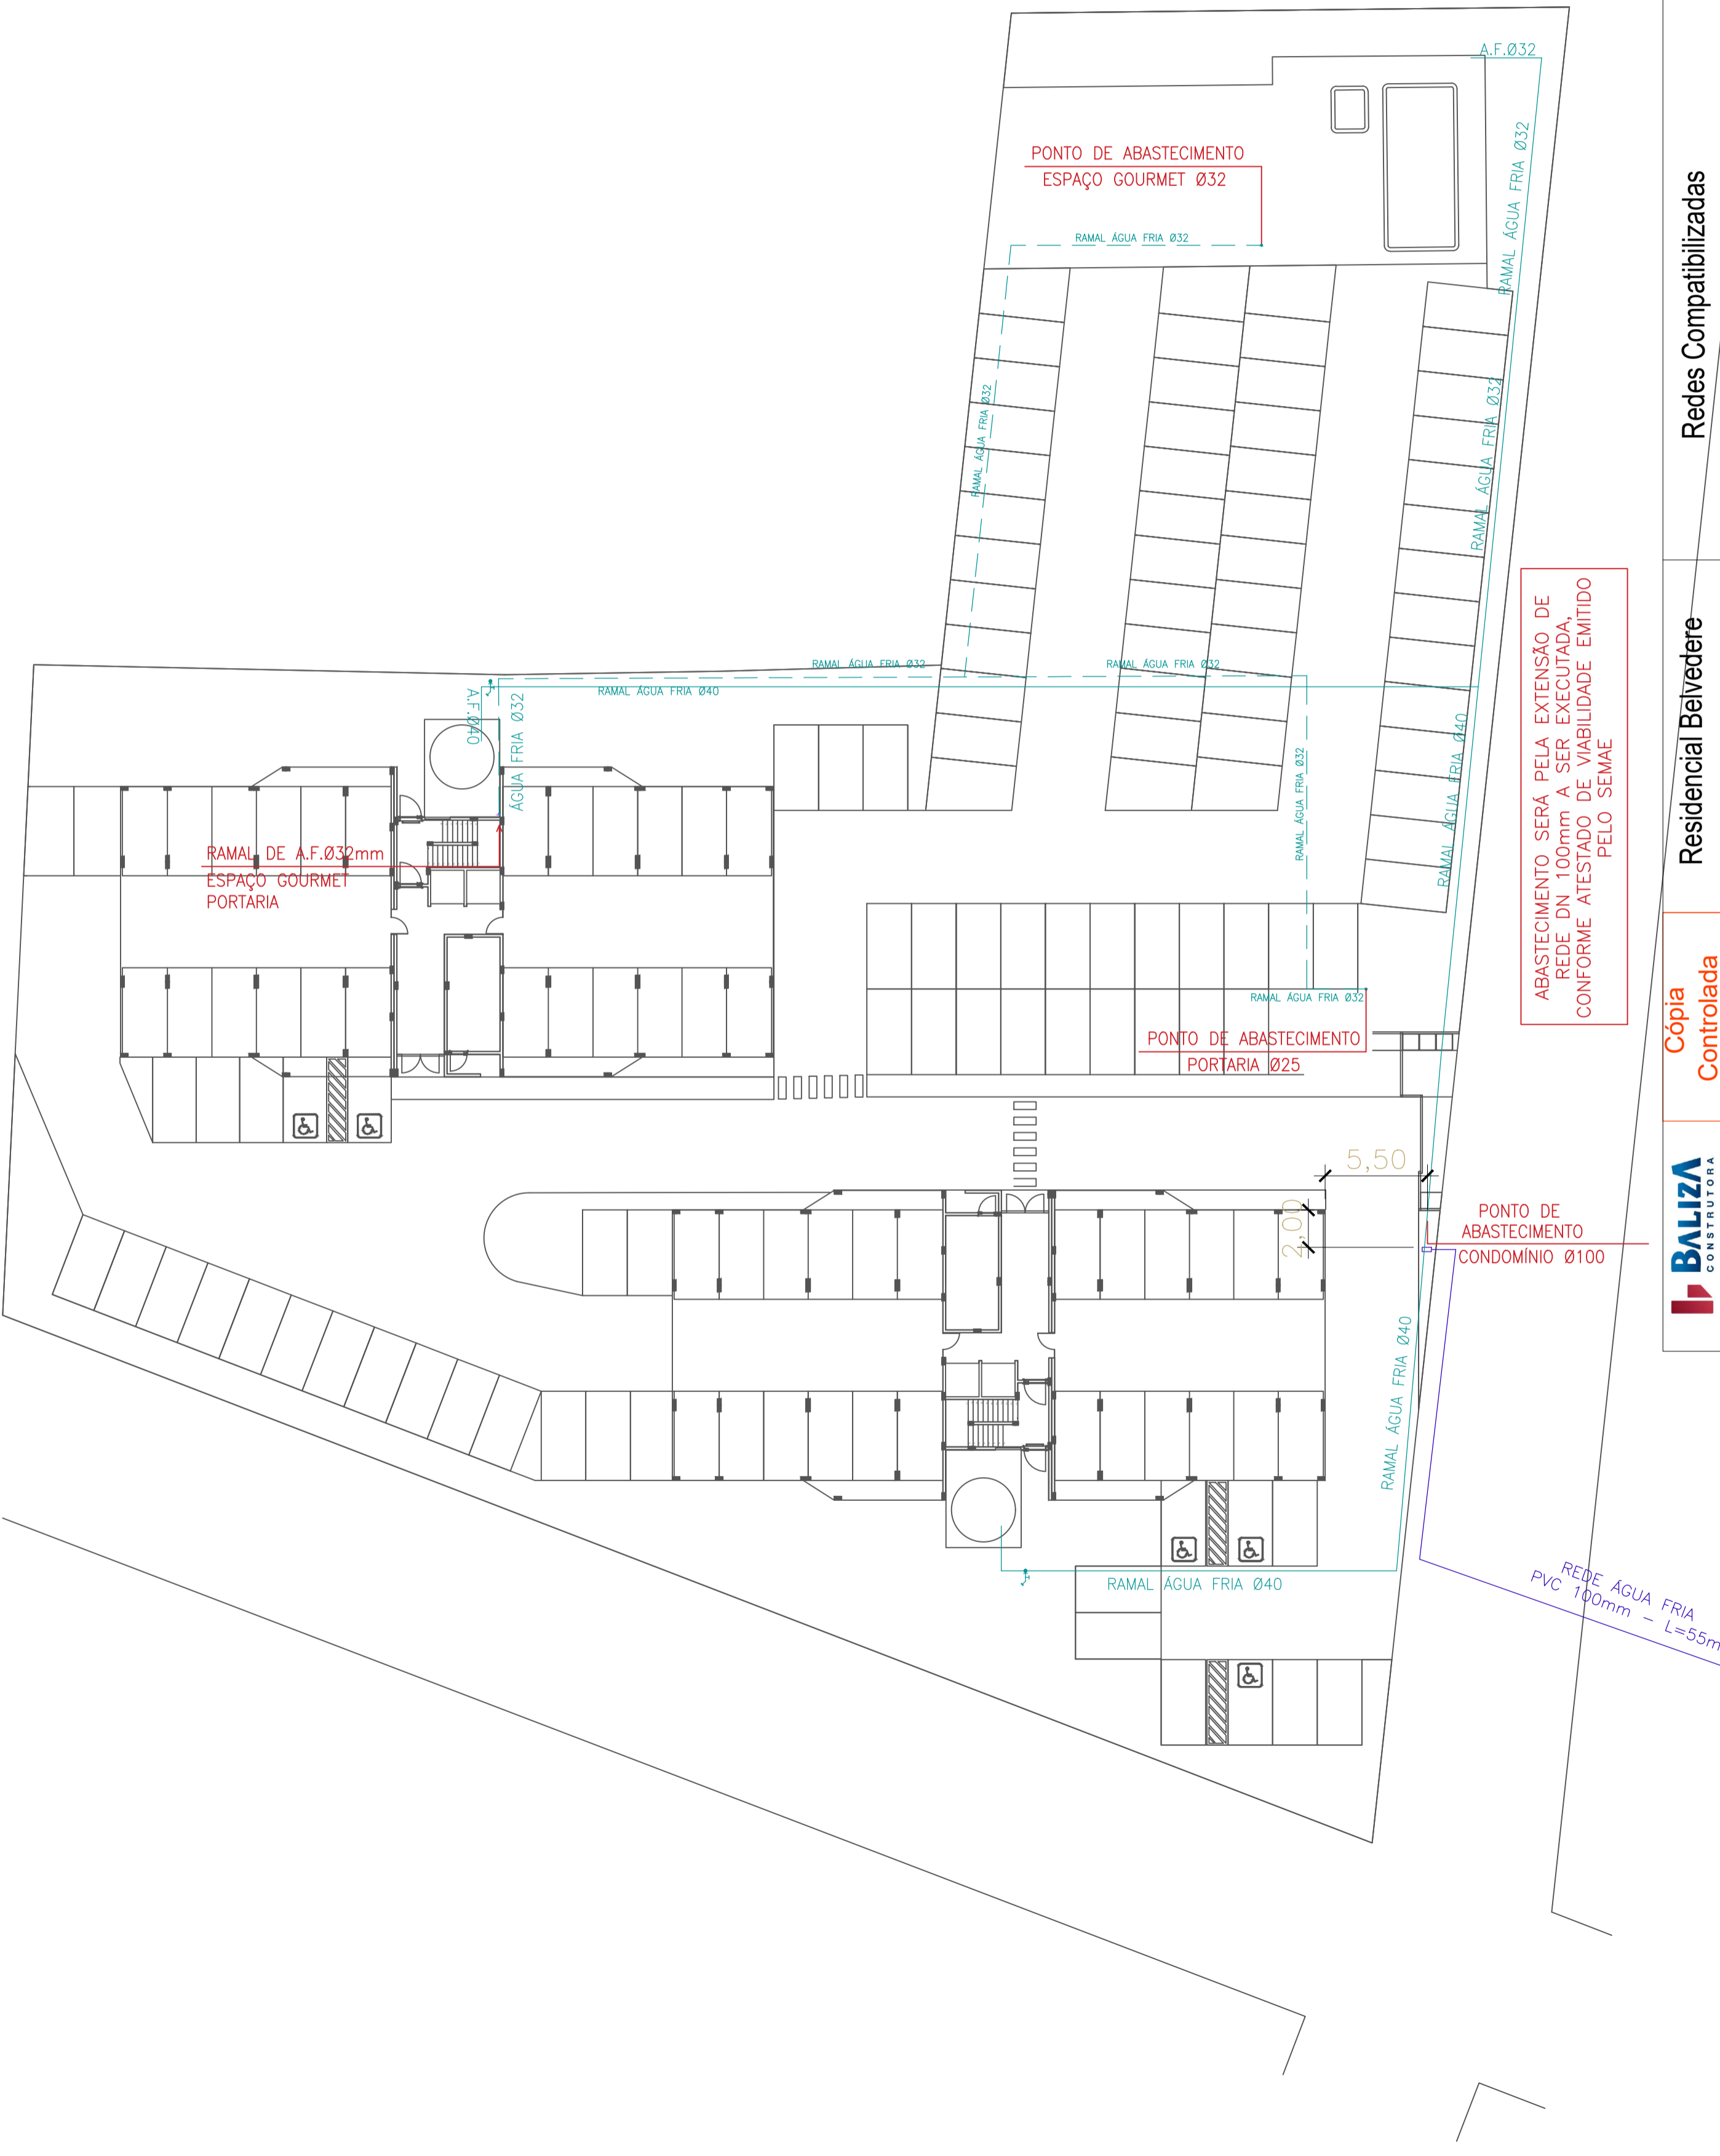

- R.08 - Incluído calha no bloco B e alterado local do hidrômetro geral. Alterado drenos do ar conforme executado em obra na torre A e B
- R.07 - Incluído direcionamento dos drenos do ar condicionado para caixas da rede pluvial
- R.06 Especificado cabo comunicação elevador x portaria
- R.05 Alterado localização do Hidrômetro
- R.04 Ajustadas cotas da caixa de retenção
- R.03 Alterada a rede de esgoto próxima do bloco B excluída caixas do pluvial - rede interna e externa
- R.02 - Adicionado projeto de água fria e cotas das Caixas de Gordura
- R.01 - Correção da rede de esgoto e pluvial conforme projeto hidro-sanitário
- R.00 - Lançamento inicial

DATA:	Mai/2018	PRANCHAS:	04
DESENHO:	Charles Schlu		

VOLUME /

Redes Compatibilizadas

Residencial Beivedere

Cópia Controlada




ABASTECIMENTO SERÁ PELA EXTENSÃO DE REDE DN 100mm A SER EXECUTADA, CONFORME ATESTADO DE VIABILIDADE EMITIDO PELO SEMAE

PUNTO DE ABASTECIMENTO CONDOMÍNIO Ø100

REDE ÁGUA FRIA PVC 100mm - L=55m

REDE DE INTERFONE

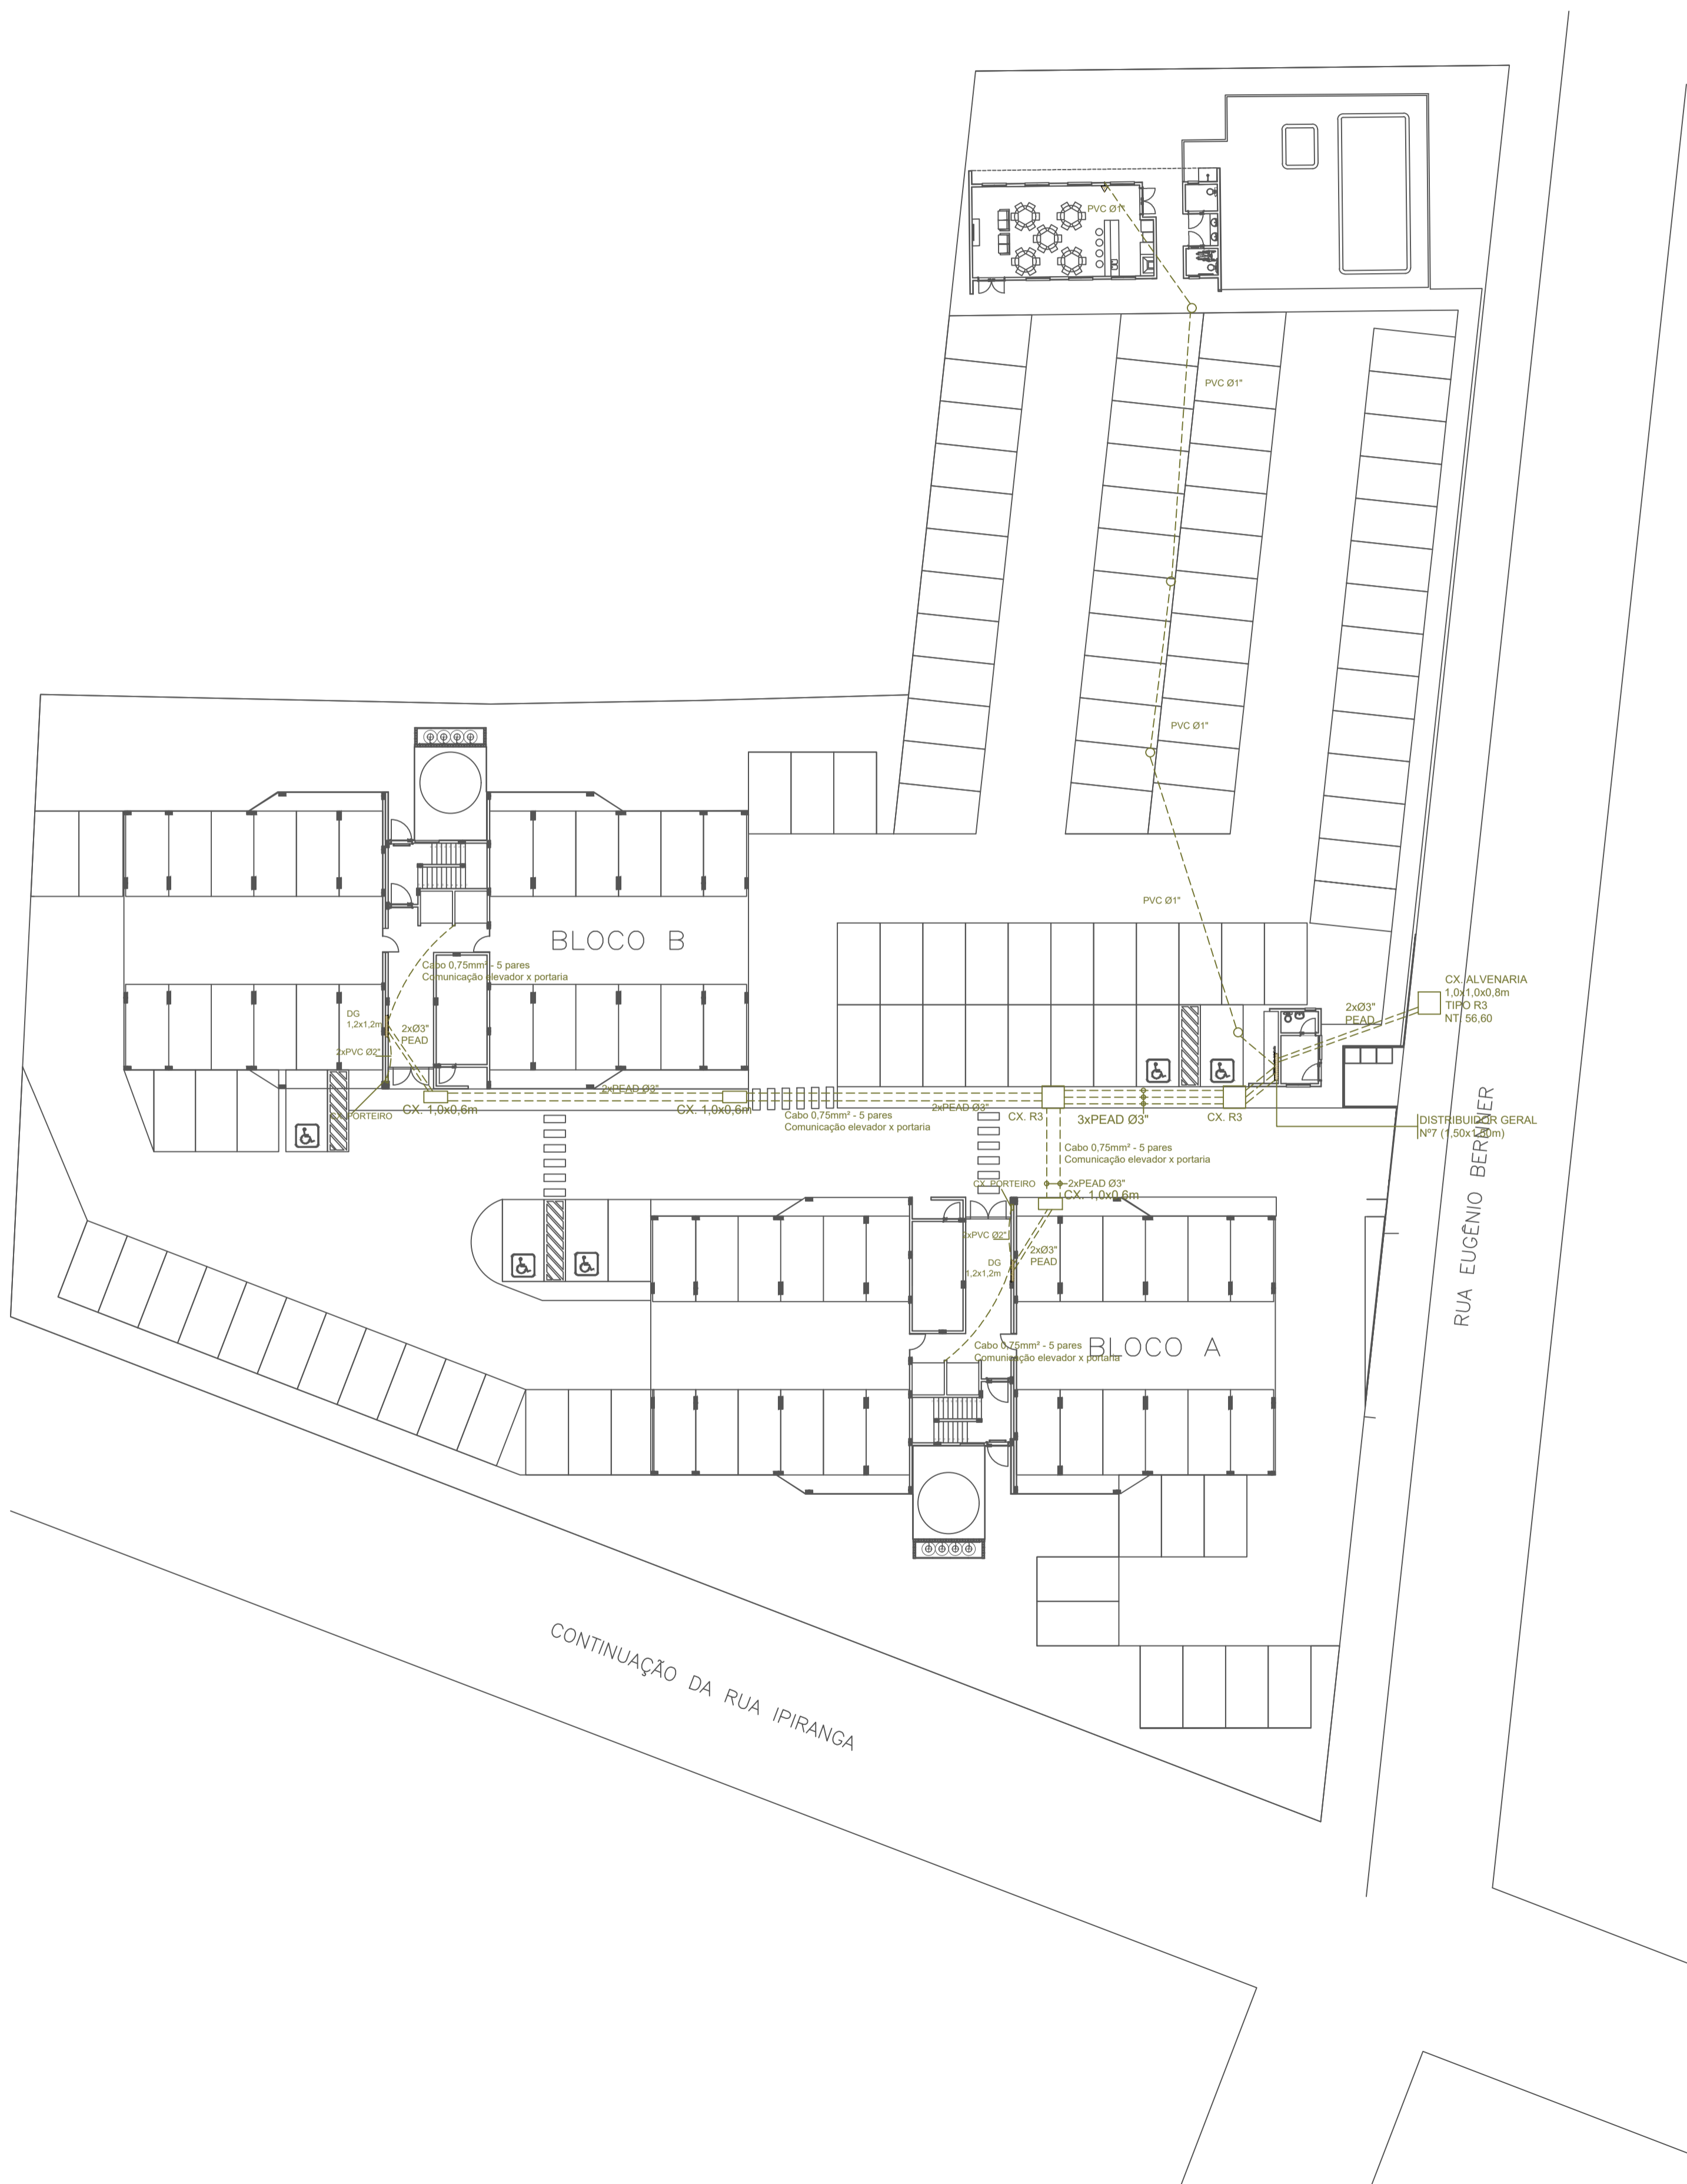

- R.08 - Incluído calha no bloco B e alterado local do hidrômetro geral. Alterado drenos do ar conforme executado em obra na torre A e B
- R.07 - Incluído direcionamento dos drenos do ar condicionado para caixas da rede pluvial
- R.06 - Especificado cabo comunicação elevador x portaria
- R.05 - Alterado localização do Hidrômetro
- R.04 - Ajustadas cotas da caixa de retenção
- R.03 - Alterada a rede de esgoto proxima do bloco B excluída caixas do pluvial - rede interna e externa
- R.02 - Adicionado projeto de água fria e cotas das Caixas de Gordura
- R.01 - Correção da rede de esgoto e pluvial conforme projeto hidro-sanitário
- R.00 - Lançamento inicial

DATA:	Mai/2018	PRANCHA:	05
DESENHO:	Charles Schlu		

VOLUME /

Redes Compatibilizadas

Residencial Belvedere

Cópia Controlada



CONTINUAÇÃO DA RUA IPIRANGA

RUA EUGÊNIO BERNIER

CX. ALVENARIA
1,0x1,0x0,8m
TIPO R3
NT 56,60

DISTRIBUIDOR GERAL
Nº7 (1,50x1,20m)

Cabo 0,75mm² - 5 pares
Comunicação elevador x portaria

2xPEAD Ø3"

CX. R3

3xPEAD Ø3"

Cabo 0,75mm² - 5 pares
Comunicação elevador x portaria

2xPEAD Ø3"

CX. R3

DG
1,2x1,2m

2xØ3"
PEAD

2xPVC Ø2"

Cabo 0,75mm² - 5 pares
Comunicação elevador x portaria

2xØ3"
PEAD

CX. 1,0x0,6m

DG
1,2x1,2m

2xØ3"
PEAD

2xPVC Ø2"

Cabo 0,75mm² - 5 pares
Comunicação elevador x portaria

2xØ3"
PEAD

CX. 1,0x0,6m

Cabo 0,75mm² - 5 pares
Comunicação elevador x portaria

2xPEAD Ø3"

CX. R3

3xPEAD Ø3"

Cabo 0,75mm² - 5 pares
Comunicação elevador x portaria

2xPEAD Ø3"

CX. R3

PORTEIRO

CX. 1,0x0,6m

CX. 1,0x0,6m

CX. ECRTEIRO

2xØ3"
PEAD

CX. 1,0x0,6m

CX. R3

2xØ3"
PEAD

REDE ELETRICA - ALIMENTAÇÃO PREDIAL

R.06 - Incluído calha no bloco B e alterado local do hidrômetro geral. Alterado drenos do ar conforme executado em obra na torre A e B	R.07 - Incluído direcionamento dos drenos do ar condicionado para caixas da rede pluvial	R.08 - Especificado cabo comunicação elevador x portaria	R.09 - Alterado localização do Hidrômetro	R.10 - Ajustadas cotas da caixa de retenção	R.11 - Alterada a rede de esgoto próxima do bloco B excluída caixas do pluvial - rede interna e externa	R.12 - Adicionado projeto de água fria e cotas das Caixas de Gordura	R.13 - Correção da rede de esgoto e pluvial conforme projeto hidro-sanitário	R.14 - Lançamento inicial
--	--	--	---	---	---	--	--	---------------------------

DATA:	Maio/2018	PRANCHAS:	06
DESENHO:	Charles Schlu		

VOLUME /

Redes Compatibilizadas

Residencial Belvedere


BALIZA CONSTRUTORA
Cópia Controlada



CONTINUAÇÃO DA RUA IPIRANGA

RUA EUGÊNIO BERNNER

REDE PPCI- HIDRANTE

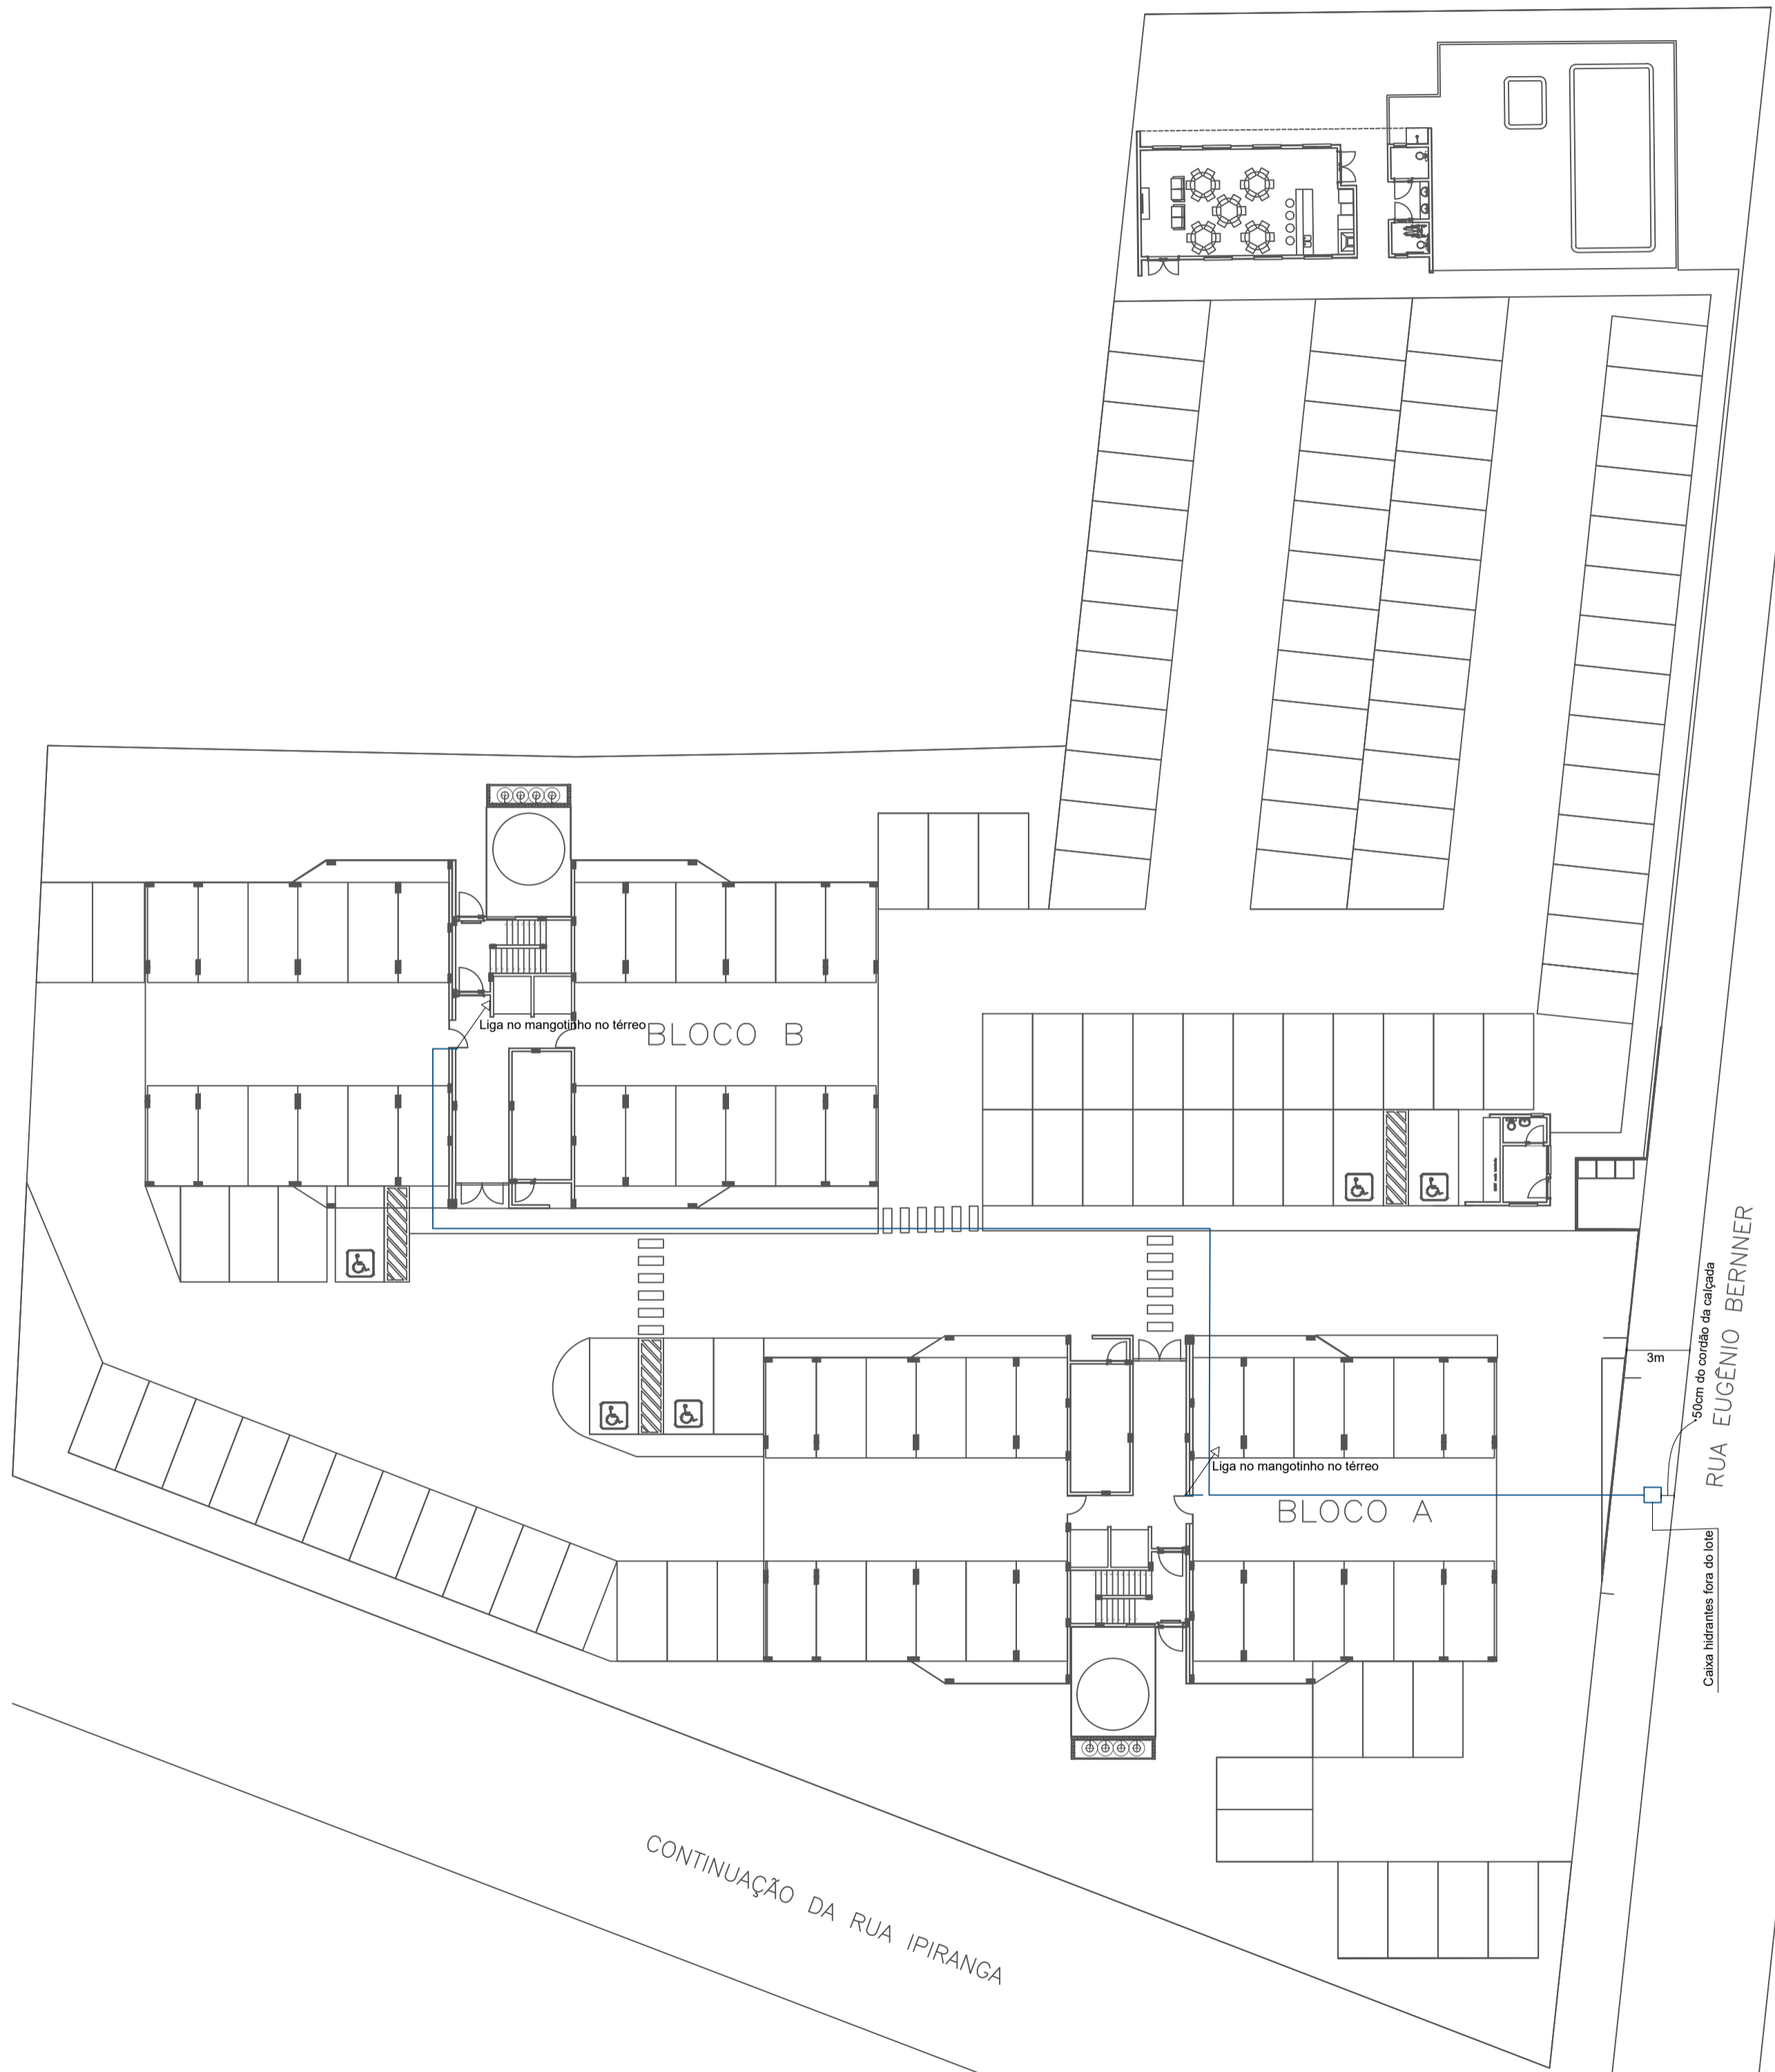

- R.08 - Incluído calha no bloco B e alterado local do hidrômetro geral. Alterado drenos do ar conforme executado em obra na torre A e B
- R.07 - Incluído direcionamento dos drenos do ar condicionado para caixas da rede pluvial
- R.06 Especificado cabo comunicação elevador x portaria
- R.05 Alterado localização do Hidrômetro
- R.04 Ajustadas cotas da caixa de retenção
- R.03 Alterada a rede de esgoto proxima do bloco B excluída caixas do pluvial - rede interna e externa
- R.02 - Adicionado projeto de água fria e cotas das Caixas de Gordura
- R.01 - Correção da rede de esgoto e pluvial conforme projeto hidro-sanitário
- R.00 - Lançamento inicial

VOLUME /

Redes Compatibilizadas

Residencial Belvedere

Cópia Controlada



DATA: Maio/2018
 DESENHO: Charles Schlu
 PRANCHAS: 07

COTAS DE NIVEL

